



COMMESSA / DATA	TITOLO PROGETTO
01114 05/2017	INTERVENTI DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE: INCREMENTO MOBILITA' DOLCE-PISTE CICLOPEDONALI-PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO. RIMODULAZIONE PROGETTO DI CONNESSIONE RETE CICLABILE ESISTENTE NEL TRATTO VAIANO- PRATO ED ESTENSIONE ALL'ABITATO DI "CAMINO" E DI "LA BRIGLIA" CON REALIZZAZIONE DI N°1 ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME BISENZIO.

COMMITTENTE
 <p>COMUNE DI VAIANO Lavori Pubblici e Patrimonio Via Mazzini 21 - 59021 Vaiano (PO) C.F. 01185740485 R.U.P. Geom. Mario Galli</p>

PROGETTISTA
<p>OPEN INGEGNERIA s.r.l. Dott.Ing. Francesca Santi Via F.lli Giachetti 28/3 - 59100 Prato (PO) tel.0574-606858 CF: SNTFNC76R68G999X</p>

OGGETTO	SCALA
COMUNE DI VAIANO : PROGETTO ESECUTIVO SCHEMA ELETTRICO QUADRO PASSERELLA	/

CODICE TAVOLA
ESE.ELE.TAV. 011

CONSEGNES	
1 -	5 -
2 -	6 -
3 -	7 -
4 -	8 -


REVISIONI	
A - AMA 10/04/2018	E -
B - AMA 04/05/2018	F -
C -	G -
D -	H -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS			INFLUENZE ESTERNE EXTERNAL INFLUENCES				
Tensione nominale (Un) Nominal voltage (Un)	400 V	UBICAZIONE DEL QUADRO BOARD PLACEMENT			CONDIZIONI AMBIENTALI LOCATION CONDITIONS		
Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) Pulse resistant voltage (Uimp)	< 2,5 kV	INTERNO INSIDE BUILDING		ESTERNO OUTSIDE BUILDING	×	Temp. min./max. all'interno di edifici : Min./Max. internal temperature	-5°C/+40°C
Tensione nominale di isolamento (Ui) Insulation voltage (Ui)	690 V	GRADO DI INQUINAMENTO POLLUTION DEGREE				Temp. interna media nelle 24h : 24h internal average temperature	+35°C
Corrente nominale del Quadro (InA) Nominal current (InA)	63 A					Umidità interna relativa a 40°C : Internal relative humidity at 40°C	50%
Corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc) Maximun short circuit rated current (Icc)	6 kA	GRADO DEGREE	PRESENZA DI : PRESENCE OF			Temp. min./max all'esterno : Min./Max. external temperature	-25°C/+40°C
Numero delle fasi Phases number	3	1	INTERNO MOLTO PULITO CLEAN LOCATION			Temp. esterna media nelle 24h: 24h external average temperature	+35°C
Identificazione delle fasi Phases identification	L1 L2 L3	2	POLVERE SECCA NON CONDUTTRICE DRY DUSTY WITHOUT CONDUCTION			Umidità esterna relativa a 25°C External relative humidity at 25°C	50%
Sistema di messa a terra Earthing system	TT	3	POLVERE PERSISTENTE CONDUTTRICE HEAVY DUSTY WITH CONDUCTION			Formazione di condensa: Presence of condensation	NO
Normative di riferimento Reference standard	CEI EN 61439-1-2-3 CEI EN 60947-2	4	INQUINAMENTO PERSISTENTE PERSISTANT POLLUTION			Altezza sul livello del mare: Altitude	< 2000m


CARATTERISTICHE DELL'INVOLUCRO
ENCLOUSURE CHARACTERISTICS

<div><div><div>Vista frontale Front view</div><div>Vista laterale Side view</div></div><div><div><div><div><div></div><div>H</div></div><div><div>L</div></div></div><div><div><div></div><div>P</div></div></div></div><div><div>Altezza (H) 130 mm Height</div><div>Larghezza (L) 700 mm Width</div><div>Profondità (P) 200 mm Depth</div></div></div></div>	<div>Ostruzioni alla ventilazione Ventilation obstructions</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>	Tipo Type	ARMADIO
		Materiale Material	VETRORESINA
		Grado di protezione Protection degree	IP 55
		Forma di segregazione Segregation form	1
		Accessibilità Accessibility	FRONTE
		Posa Installation	A TERRA


ARMADIO ESISTENTE

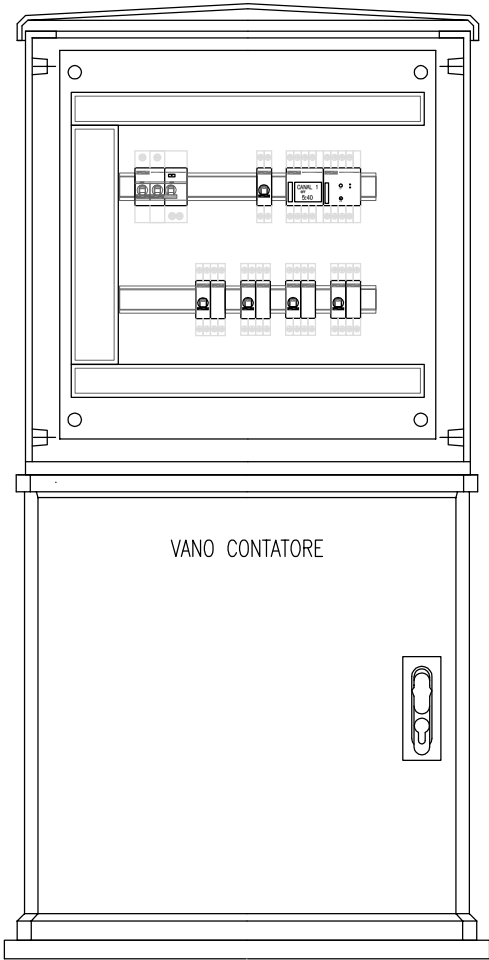

	COMMITTENTE COMUNE DI VAIANO Lavori Pubblici e Patrimonio 59021 Vaiano (PO)	TITOLO QG QUADRO GENERALE	NS. RIFERIMENTO		REVISIONE	ESECUTORE	FOGLIO	SEGUE
			ESE.ELE.TAV.011		B	AMA	2	3
			COD. UTILIZZATORE	DATA ORDINE	DATA REVISIONE	NOME FILE		
			01114	05/2017	04/05/18	ESE.ELE.TAV.011		

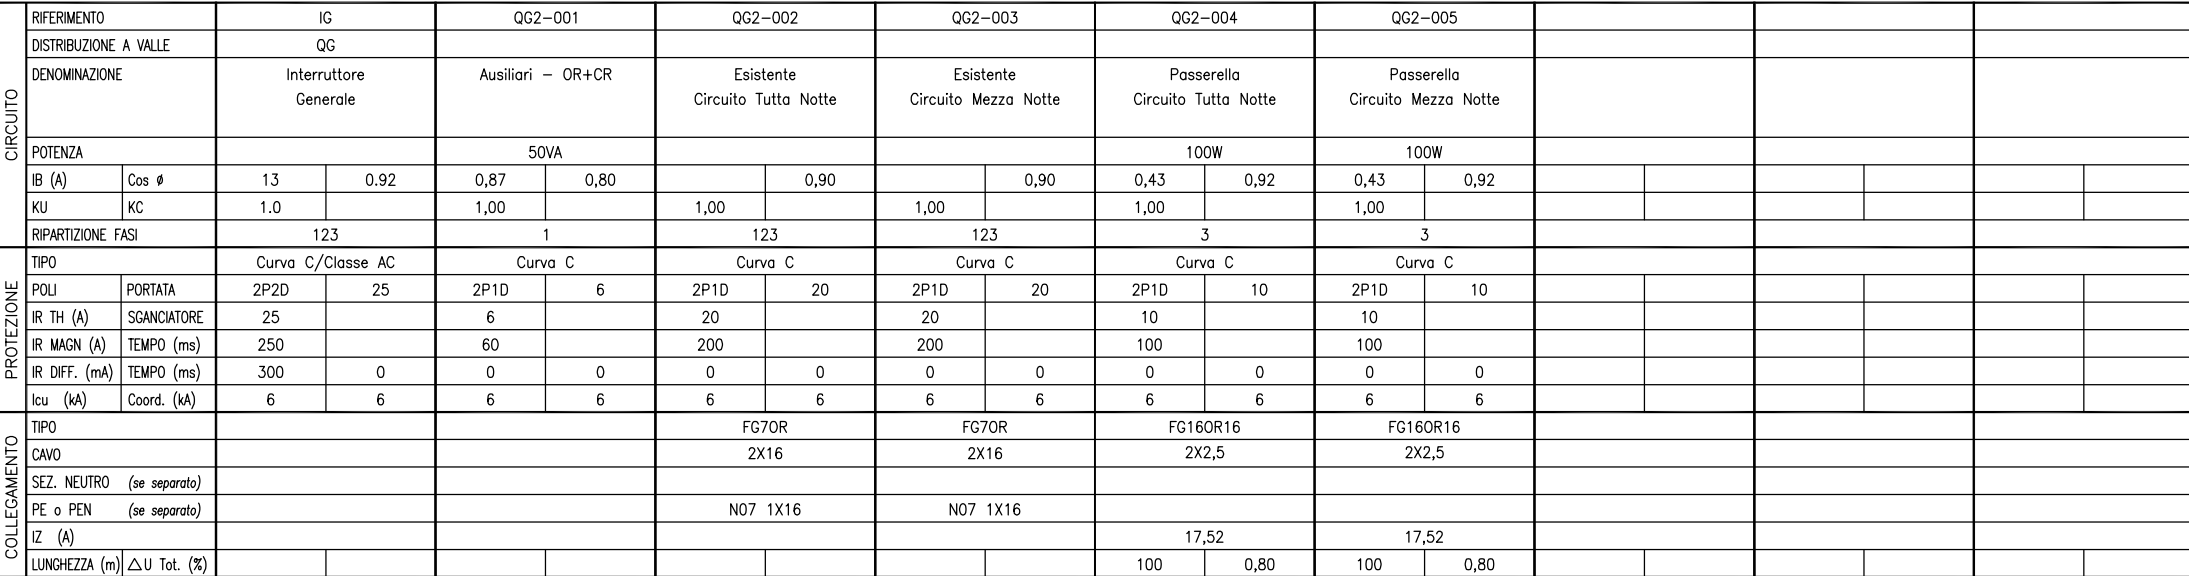

	COMMITTENTE COMUNE DI VAIANO Lavori Pubblici e Patrimonio 59021 Vaiano (PO)	TITOLO QG2 QUADRO GENERALE PASSERELLA	NS. RIFERIMENTO ESE.ELE.TAV.011		REVISIONE B	ESECUTORE AMA	FOGLIO 3	SEQUE 4
			COD. UTILIZZATORE 01114	DATA ORDINE 05/2017	DATA REVISIONE 04/05/18	NOME FILE ESE.ELE.TAV.011		

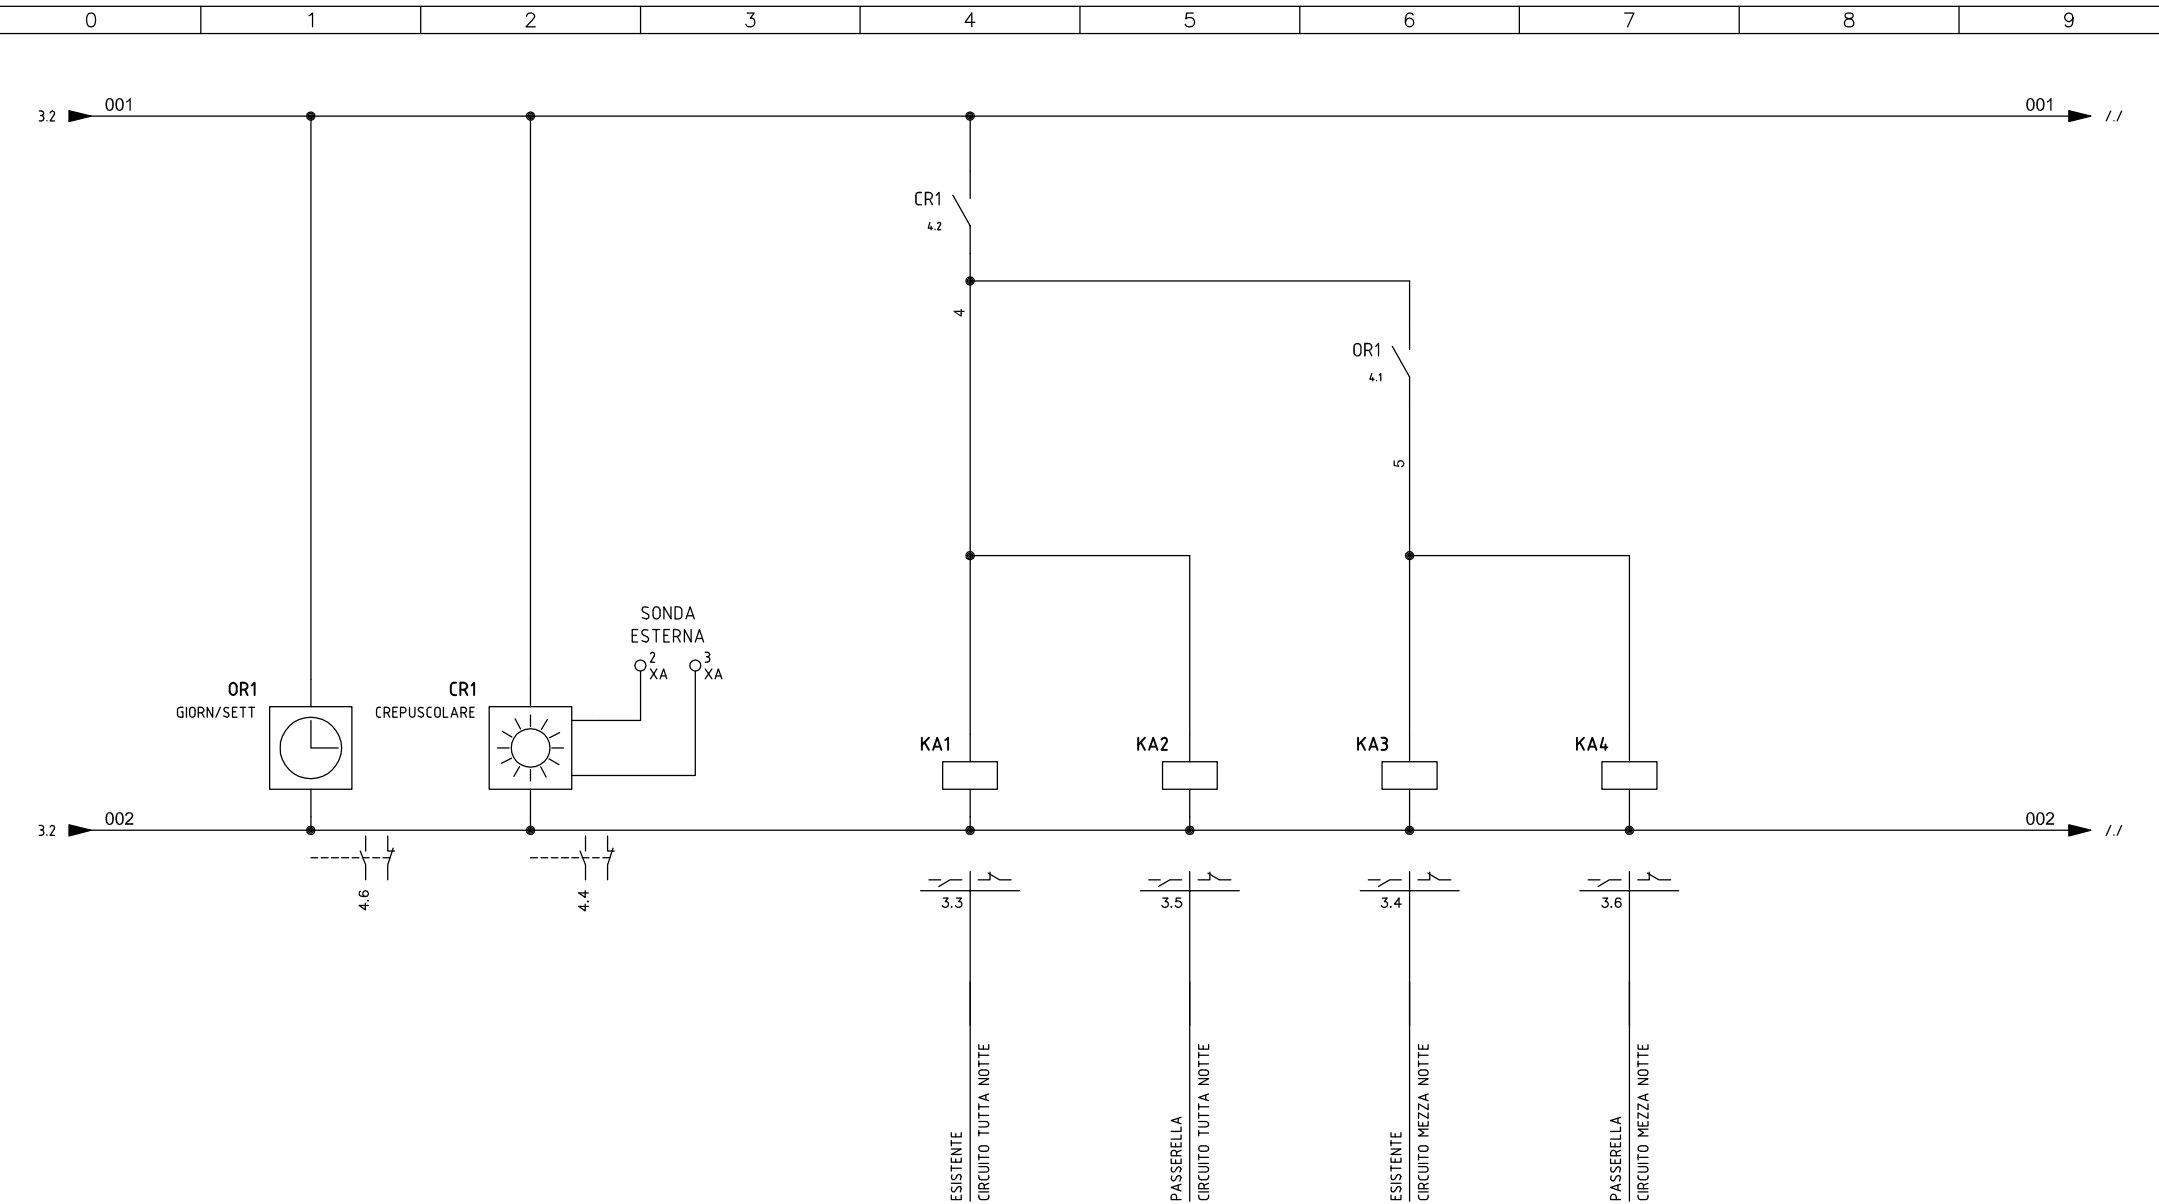

		COMMITTENTE COMUNE DI VAIANO Lavori Pubblici e Patrimonio 59021 Vaiano (PO)	TITOLO QG2 QUADRO GENERALE PASSERELLA	NS. RIFERIMENTO ESE.ELE.TAV.011		REVISIONE B	ESECUTORE AMA	FOGLIO 4	SEGUE /
				COD. UTILIZZATORE 01114	DATA ORDINE 05/2017	DATA REVISIONE 04/05/18	NOME FILE ESE.ELE.TAV.011		